URBA-SERVICES

CABINET DE CONSEILS EN URBANISME

83, rue de Tilloy, BP 401 – 60004 BEAUVAIS CEDEX
Téléphone : 03.44.45.17.57
Fax : 03.44.45.04.25

Commune de MAISONCELLE SAINT PIERRE

PLAN LOCAL D'URBANISME

APPROBATION

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :
17 JUIN 2011

6a

DÉFENSE INCENDIE

DEFENSE INCENDIE

↳ Il est rappelé que les interventions des services de lutte contre l'incendie nécessitent, pour qu'elles soient efficaces et que la responsabilité du maire ne soit pas engagée, le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum. Les poteaux doivent pouvoir débiter 60 m^3 par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de pression minimum.

De plus, le champ d'action pour l'intervention des services de secours incendie ne doit pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable. Cette distance peut être étendue à 400 m en milieu rural, sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d'eau équipés d'une plate-forme permettant l'accès des véhicules de secours.

Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 1951.

↳ Les 3 poteaux incendie recensés sur la commune délivrent un débit insuffisant, ils ne sont donc pas normalisés.

La défense incendie dans le village est assurée par 3 réserves incendie, équipées de poteaux d'aspiration : l'une de 300 m^3 située à côté de l'église (aménagement d'une mare), et les deux autres de 120 m^3 situées au nord et au sud du bourg (cuves sous la chaussée).

Ces réserves sont correctement réparties pour défendre l'ensemble des habitations existantes. L'ensemble des constructions du village sont situées dans un rayon d'action de 200 m linéaires sur voie carrossable de l'une de ces réserves.

La couverture incendie sur la commune est satisfaisante.

↳ Le relevé des hydrants effectué par le Centre de Secours est annexé ci-après.

Liste des points d'eau

13/11/2008

Implantation	N°com	Nom Commune	N°	Type	Eta	Ano	Vis	Acc	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diam. alim.	Diam. sortie	Volume réserve m3	Ré alim.	Réa / rés.	Débit réalim. m3/h	Vol. chat. eau	Alt. chat. eau	Res. incendie
Voie publique	60376	MAISONCELLE SAINT PIERRE	00001	P070	✓	✗	✓	✓	22 RUE DE LA MAIRIE	6,00	1,00		10,00		060	070		☐	☐				
Voie publique	60376	MAISONCELLE SAINT PIERRE	00002	P100	✓	✗	✓	✓	FACE 2 RUE DE VERDEREL	6,20	1,00		17,00		100	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60376	MAISONCELLE SAINT PIERRE	00003	P100	✓	✗	✓	✓	FACE 34 RUE DE L EGLISE	6,00	1,00		15,00		150	100/2x070		☐	☐				
Voie publique	60376	MAISONCELLE SAINT PIERRE	00004	CITE	✓	✓	✓	✓	RUE DE LA GRANDE RUELLE								120	☐	☐				
Voie publique	60376	MAISONCELLE SAINT PIERRE	00005	MARE	✓	✓	✓	✓	FACE 5 RUE DE L EGLISE								300	☐	☐				
Voie publique	60376	MAISONCELLE SAINT PIERRE	00006	CITE	✓	✓	✓	✓	32 RUE DE DE L EGLISE								120	☐	☐				

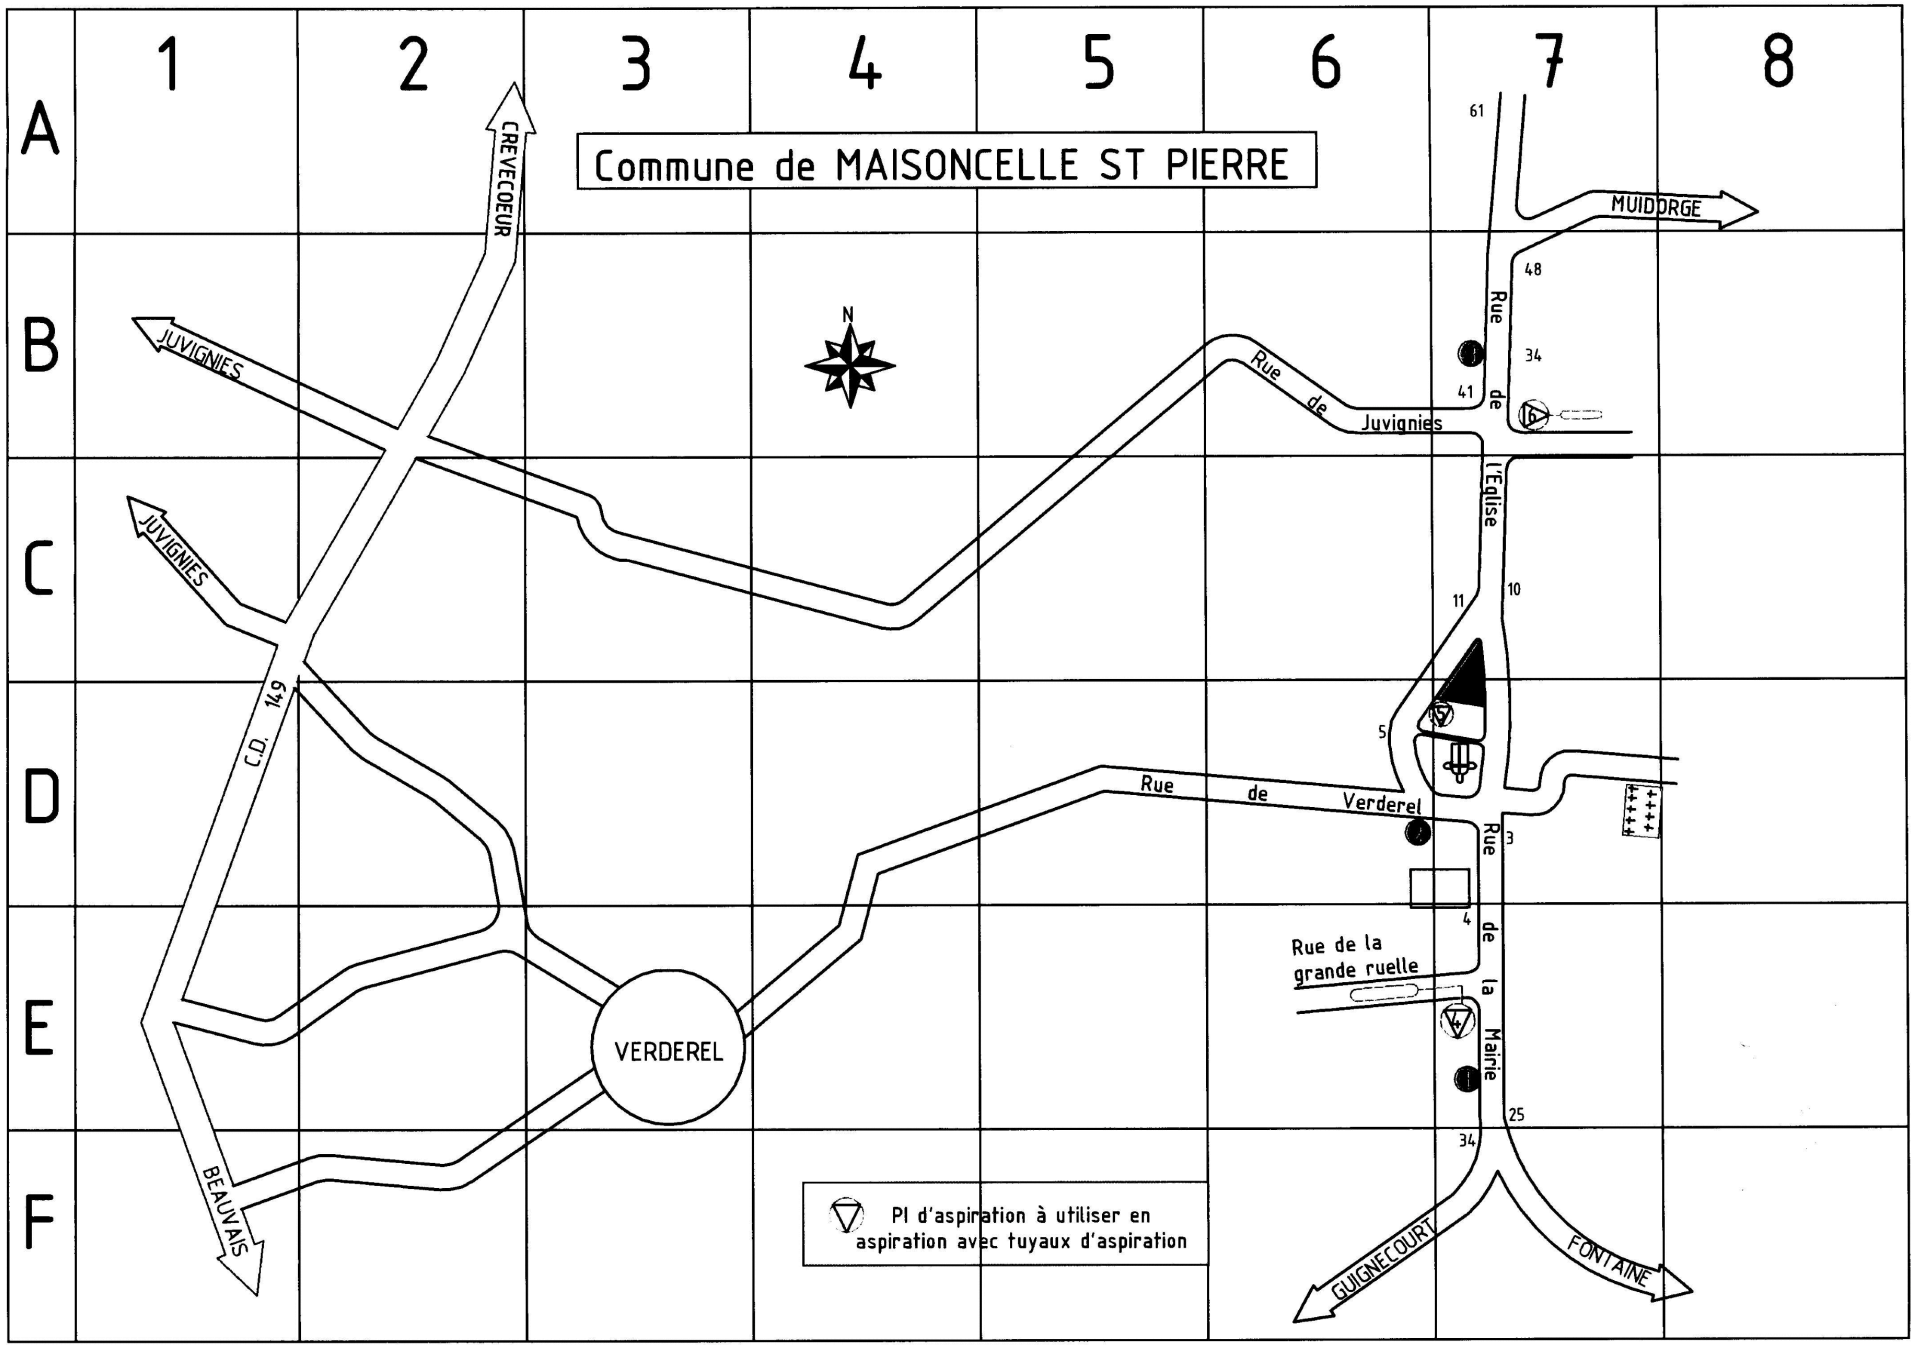
Commune de MAISONCELLE ST PIERRE
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
N
CREVECOEUR
JUVIGNIES
JUVIGNIES
C.D. 149
BEAUVAIS
VERDEREL
MUIDORGE
61
48
34
41
Rue de Juvignies
Rue de l'Eglise
11
10
5
Rue de Verderel
3
4
Rue de la grande ruelle
Rue de la Mairie
25
34
GUIGNECOURT
FONTAINE
PI d'aspiration à utiliser en aspiration avec tuyaux d'aspiration